

Некоторые проблемы в области обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий





Ведущий научный сотрудник
ФГБУ ВНИИПО МЧС России, к.т.н.
Полетаев Александр Николаевич



Динамика изменения риска гибели людей на пожарах в жилых домах в зависимости от изменения удельного веса жилых зданий, оборудованных дымовыми извещателями (США, 1975–2010 г.г.)



Горение пирамиды из поролоновых кубиков (15 шт)

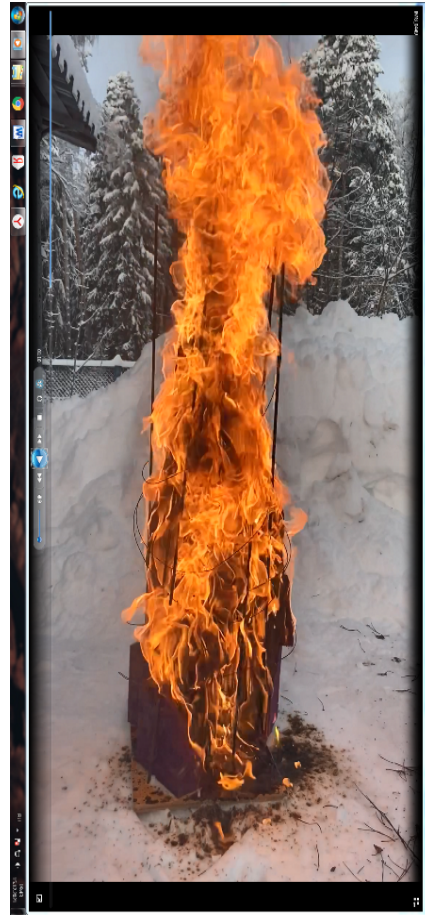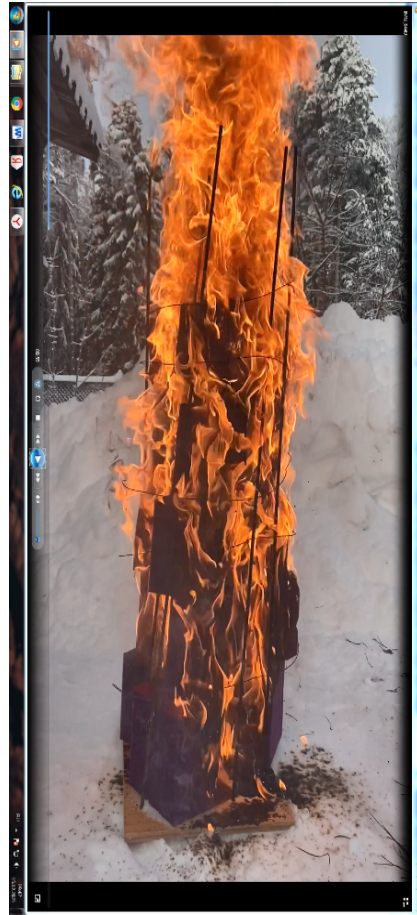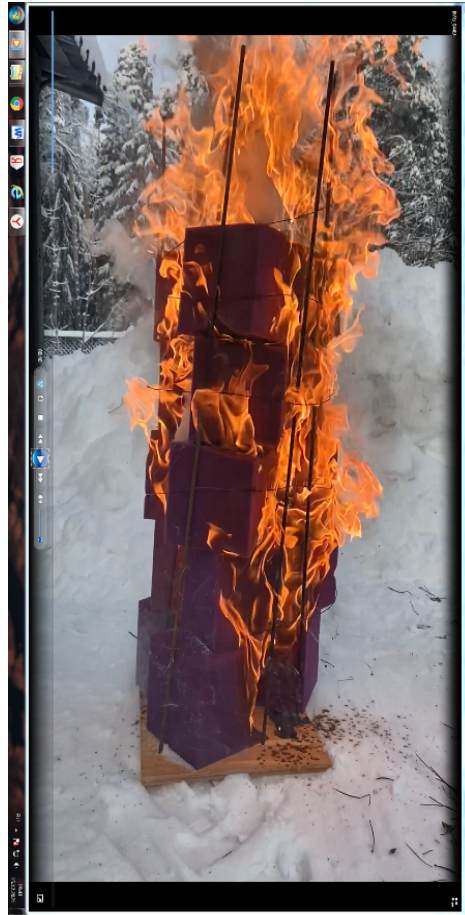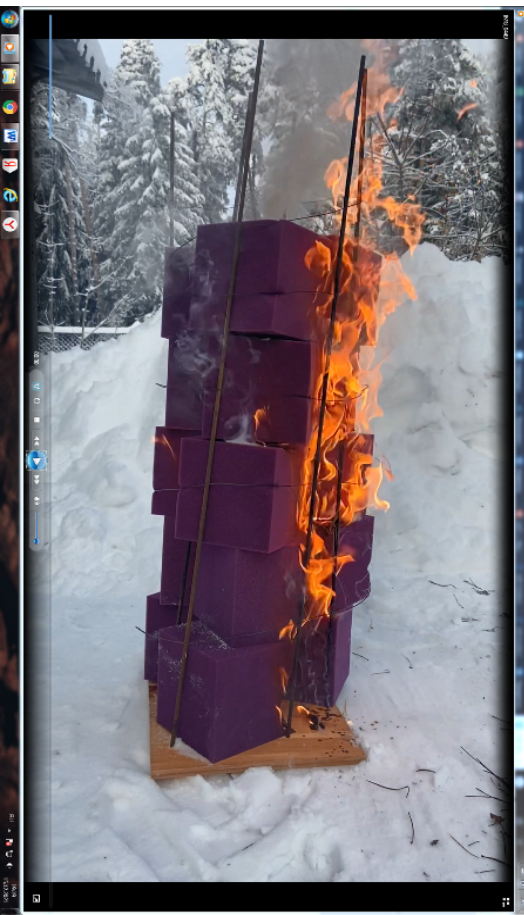

СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы»

- Размещение зон для МГН на ЛК в зданиях класса Ф1.3;
- Выходы из квартир непосредственно на ЛК не допускаются;
- Размещение учеников начальной школы на 3-м этаже допускается только в БНК;
- Тамбур перед выходом из ЛК в вестибюль.

СП 486.1311500.2020 «Перечень объектов, подлежащих защите АУП и СПС»

- Чердаки в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2.1, Ф4.1 и Ф4.2 – СПС независимо от площади;
- Кабельные каналы исключены из перечня кабельных сооружений;
- Под зданием понимается здание в целом или пожарный отсек, выделенный от остальной части здания противопожарными стенами 1-го типа.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

